



Instruction manual

Three phase servo motor automatic voltage regulator

Thank you for choosing WELL. Please read carefully the following instructions and keep them within reach

Models:

AVR-SRV/TRI-DFC7.5KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC10KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC15KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC20KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC30KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC40KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC60KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC75KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC100KVA-WL

EN



Please read this manual carefully before operating this regulator.

SAFETY INSTRUCTIONS

Make sure that the input voltage is three phase and coalition is correct. The regulator can output 400v(line-to-line voltage) or 230V (line-to-earth), make sure that the output coalition is correct.

Be sure to connect that ground terminal to the ground for your safe.

Do not drop any foreign material (like clips, nails, etc.) into the voltage regulator.

In emergencies (damage to the cabinet or to the connections, splashing of liquid, drop of any foreign material into the voltage regulator), please switch it off, disconnect the wiring connection from the mains power and from the loads, then contact the authorized dealer.


In the event of sudden temperature changes such as from cold to the normal working temperature, mist can form inside the voltage regulator. The voltage regulator must be dry before being switched on. Due to this reason, wait for at least 2 hours before switching it on.

The voltage regulator van only be repaired by the authorized technical person. Any attempt to open and to repair it by the user on his own could prove to be dangerous. Placing magnetic storage media on top of the regulator may result in data corruption

WHEN INPUT COMES FROM GENERATOR


The capacity of the generator must be bigger than the rated capacity of the voltage regulator, otherwise the generator and voltage regulator can't work properly. The output frequency of the generator must be within 45-65Hz. And the generator should has sine wave output, otherwise the regulator can't work properly.

Front panel Model: 7.5KVA~30KVA

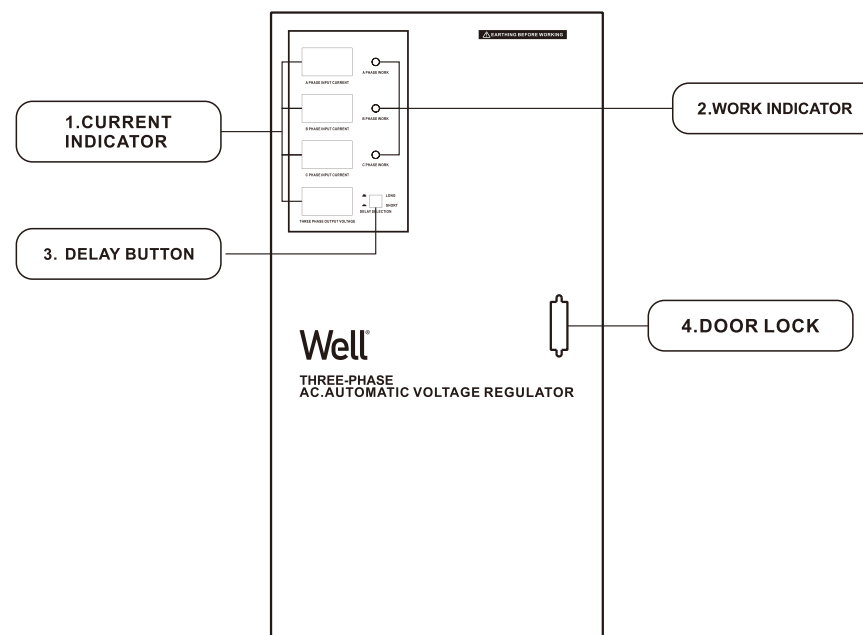


- 1.Current indicator-show input current of A phase, B phase and C phase
- 2.Work indicator-show the work status of A phase, B phase and C phase
- 3.Delay button-press to select long delay 120~240s and short delay 3~5s
- 4.Door lock-press to unfold the door handle
- 5.Line voltage selector-shift to show AB, BC and AC line voltage

Front panel Model: 40KVA~100KVA

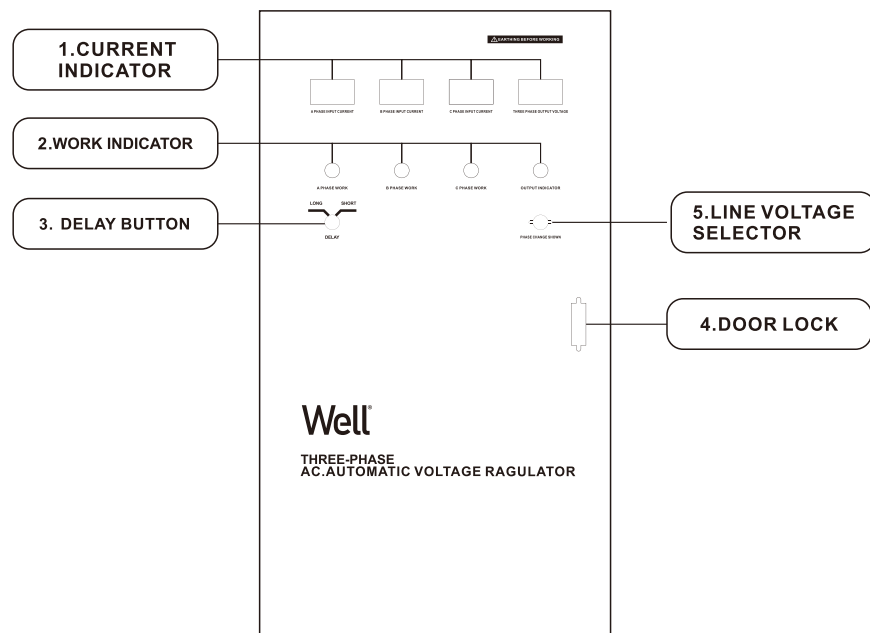

Wire connecting plate

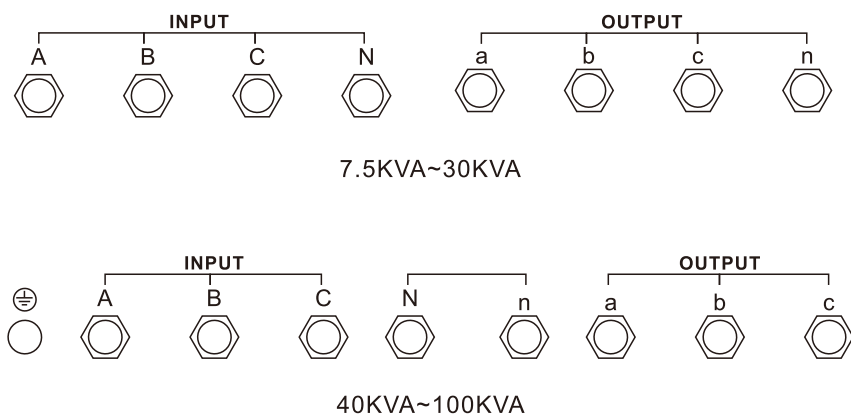


Technology Parameter


MODEL	DFC 7.5KVA	DFC 10KVA	DFC 15KVA	DFC 20KVA	DFC 30KVA	DFC 40KVA	DFC 60KVA	DFC 75KVA	DFC 100KVA
INPUT	Phase Voltage								
	Linear Voltage								
OUTPUT	Phase Voltage								
	Linear Voltage								
	Precision								
	Power								
Display	Digital meter								
Frequency	50/60Hz								
Delay time	3~5 / 120~240 seconds selectable								
High protect output voltage	Phase Voltage								
	Linear Voltage								
Low protect output voltage	Phase Voltage								
	Linear Voltage								
Short circuit	Yes								
Bypass	Yes								
Cooling	Air Cooling by forced fan								

* Specification are subjected to change without prior notice.

Loading Capability Diagram

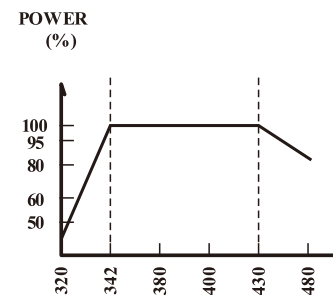

Model: 7.5KVA~30KVA

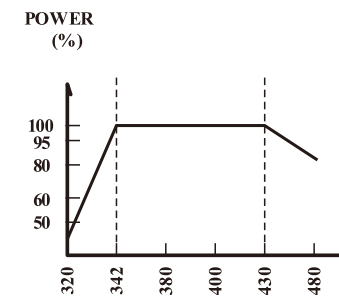

Model: 40KVA~100KVA

Caution:

- Avoid overloading
Do not use the regulator beyond its maximum output power.
- When connected to any appliance with built-in motor compressor, the starting power(transient power) is generally several time of the appliance's listed power rating. Make sure that the total starting power capacity of all connected appliance does not exceed the listed maximum output power of the regulator.
- Make sure that the regulator is of the same output voltage and frequency as the appliance's it connected.
- Make sure that the voltage of electrical source is within the listed range of the input voltage of the regulator
- Always place the regulator in an environment that is:
 - Well ventilated.
 - Not exposed to direct sunlight or heat source.
 - Out of reach from children.
 - Away from water moisture oil or grease.
 - Away from any flammable substance.
 - Secure and no risk of falling.

Though the voltage regulator is designed and manufactured according to strict safety standards, but it's not to be applied to any to any application which may cause any dangerous damage to human safety or human life, include but not limited to the following cases.

Traffic system
Medical equipment
Nuclear system or power system
Aviation and aerospace
Other special applications

Waste electrical and electronic equipment are a special waste category, collection, storage, transport, treatment and recycling are important because they can avoid environmental pollution and are harmful to health. Submitting waste electrical and electronic equipment to special collection centers makes the waste to be recycled properly and protecting the environment. Do not forget! Each electric appliance that arrives at the landfill, the field, pollutes the environment!



Well®

Manual de instrucțiuni

Regulator de tensiune automat cu servomotor trifazat

Vă mulțumim că ați ales WELL. Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni și păstrați-le la îndemână.

Modele:

AVR-SRV/TRI-DFC7.5KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC10KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC15KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC20KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC30KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC40KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC60KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC75KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC100KVA-WL

RO




Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza acest regulator.

Orice încercare a utilizatorului de a deschide și a repara pe cont propriu s-ar putea dovedi a fi periculoasă. Plasarea suporturilor magnetice de stocare pe partea superioară a regulatorului poate duce la coruperea datelor

Capacitatea generatorului trebuie să fie mai mare decât capacitatea nominală a regulatorului de tensiune, în caz contrar, generatorul și regulatorul de tensiune nu pot funcționa corect. Frecvența de ieșire a generatorului trebuie să fie între 45-65 Hz. Iar generatorul ar trebui să aibă o ieșire de undă sinusoidală, în caz contrar regulatorul nu poate funcționa corect.

- 1.Indicator de curent - arată curentul de intrare pentru faza A, faza B și faza C
- 2.Indicator de lucru - arată starea de lucru pentru faza A, faza B și faza C
- 3.Buton de întârziere - apăsați pentru a selecta întârziere lungă de 120~240 s și întârziere scurtă de 3~5 s
- 4.Blocarea ușii - apăsați pentru a desface mânerul ușii
- 5.Selector tensiune de linie - comutați pentru a afișa tensiunea de linie AB, BC și AC

Panou frontal Model: 40KVA~100KVA

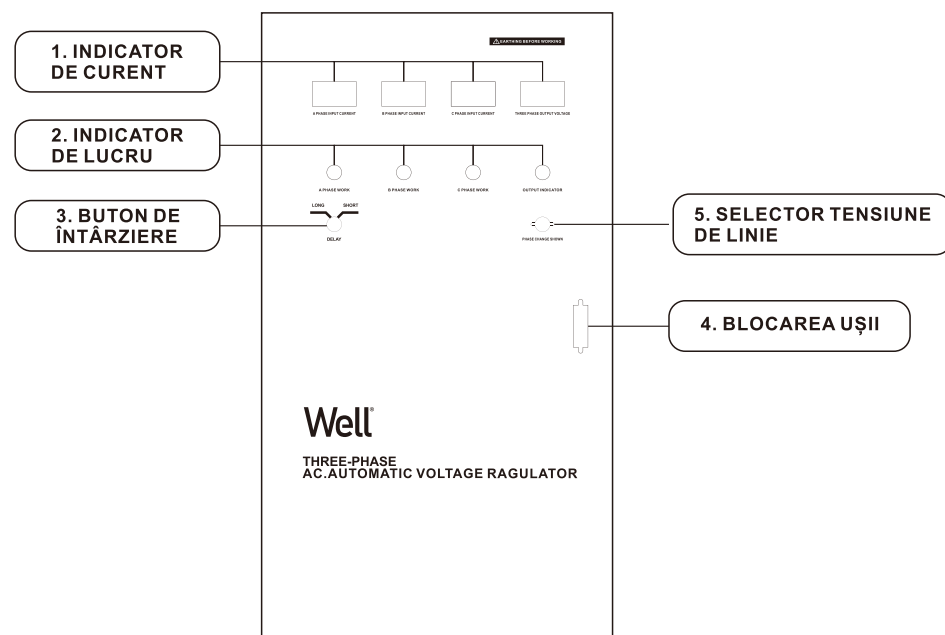


Parametri tehnici


MODEL		DFC 7.5KVA	DFC 10KVA	DFC 15KVA	DFC 20KVA	DFC 30KVA	DFC 40KVA	DFC 60KVA	DFC 75KVA	DFC 100KVA
INTRARE	Tensiune fază	184-277V								
	Tensiune linie	320-480V 3/N~								
IEȘIRE	Tensiune fază	230V								
	Tensiune linie	400V 3/N~								
	precizie	±3%								
	Putere	7.5KVA	10KVA	15KVA	20KVA	30KVA	40KVA	60KVA	75KVA	100KVA
AFIȘAJ	Contor digital	Curent fază și tensiune linie								
Frecvență		50/60Hz								
Timp de întârziere		3~5 / 120~240 secunde selectabile								
Tensiune ridicată de ieșire de protecție	Tensiune fază	256.9+/-7V								
	Tensiune linie	445+/-7V								
Tensiune joasă de ieșire de protecție	Tensiune fază	192.8+/-7V								
	Tensiune linie	334+/-7V								
Scurtcircuit		DA								
Derivație		DA								
Răcire		Răcire cu aer prin ventilator cu tiraj artificial								

* specificațiile sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.



Plăcuța de conectare a cablurilor pentru modelele de 7.5 KVA~30 KVA



Plăcuța de conectare a cablurilor pentru modelele de 40 KVA~100 KVA



Diagramă cu capacitatea de încărcare

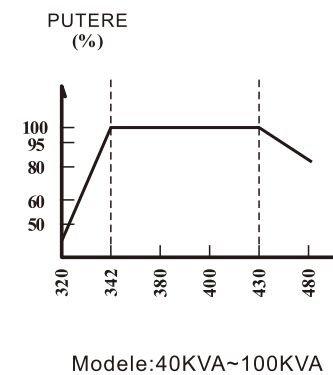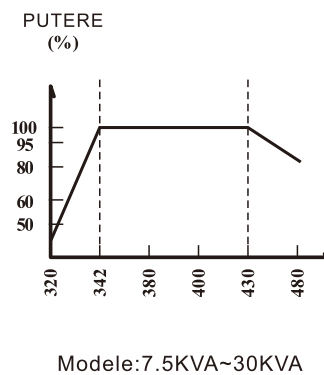

Prudență:

- Evitați supraîncărcarea.
Nu utilizați regulatorul peste puterea sa maximă de ieșire.
- Când este conectat la orice aparat cu motocompresor încorporat, puterea de pornire (puterea tranzitorie) este, în general, mai mare decât puterea nominală indicată a aparatului. Asigurați-vă că puterea de pornire totală a tuturor aparatelor conectate nu depășește puterea de ieșire maximă indicată a regulatorului.
- Asigurați-vă că regulatorul are aceeași tensiune și frecvență de ieșire ca și cea a aparatului conectat.
- Asigurați-vă că tensiunea sursei electrice este în limitele indicate pentru tensiunea de intrare a regulatorului.
- Plasați întotdeauna regulatorul într-un mediu care este:
 - Bine ventilat.
 - Nu este expus la lumina soarelui sau sursă de căldură directă.
 - Nu este la îndemâna copiilor.
 - Este departe de apă, umezeală, ulei sau grăsime.
 - Este departe de orice substanță inflamabilă.
 - Este poziționat sigur și fără risc de cădere.

Deși regulatorul de tensiune este proiectat și fabricat în conformitate cu standarde stricte de siguranță, el nu trebuie folosit în nicio aplicație care ar putea aduce daune periculoase pentru siguranța umană sau viața umană, care includ, dar nu se limitează la următoarele cazuri.

- Sistemul de trafic
- Echipamente medicale
- Sistemul nuclear sau sistemul energetic
- Aviație și industria aerospațială
- Alte aplicații speciale

Deseurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deseuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi daunatoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deseuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubea tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Well®

Használati kézikönyv

Háromfázisú szervomotoros automatikus feszültségszabályozó

Köszönjük, hogy WELL terméket választott. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és tartsa meg azokat.

Modellek:

AVR-SRV/TRI-DFC7.5KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC10KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC15KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC20KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC30KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC40KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC60KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC75KVA-WL
AVR-SRV/TRI-DFC100KVA-WL

HU



Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielőtt ezt a feszültségszabályozót használná.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség három fázisú, és a csatlakozás helyesen történt.

A szabályozó 400V (line-to-line feszültség) vagy 230V (line-to-ground) kimenetet tud biztosítani, győződjön meg róla, hogy a kimeneti csatlakozás helyes.

A biztonsága érdekében győződjön meg róla, hogy a terminál földelt földelőhöz van csatlakoztatva.

Ne dobjon semmilyen idegen anyagot (például klipszeket, szögeket stb.) a feszültségszabályozóba.

Vészhelyzet esetén (a szekrény vagy a csatlakozók sérülése, folyadék fröccsenése, idegen anyag bejutása a feszültségszabályozóba), kapcsolja ki, húzza ki a vezeték csatlakozóját a hálózathoz és a töltésből, majd lépjen kapcsolatba a hivatalos viszonteladóval.

Lehűlés, hőmérsékletváltozás esetén, például a hidegtől a normál üzemi hőmérsékletig, pára keletkezhet a feszültségszabályozó belsejében. A feszültségszabályozónak száraznak kell lennie, mielőtt bekapcsolná.


Ezért várjon legalább 2 órát, mielőtt bekapcsolná.

A feszültségszabályozót csak az illetékes szakember javíthatja. Bármilyen kísérlet a felhasználó részéről a kinyitásra és javításra, saját maga számára is veszélyesnek bizonyulhat. Ha egy mágneses adathordozót a szabályozó tetejére helyez, az adatok sérülését eredményezheti.

MIKOR A BEMENET A GENERÁTORBÓL SZÁRMAZIK


A generátor teljesítményének nagyobbnak kell lennie, mint a feszültségszabályozó névleges teljesítményének, különben a generátor és a feszültségszabályozó nem működhet megfelelően. A generátor kimeneti frekvenciájának 45-65Hz-en belül kell lennie. Valamint a generátornak szinuszos hullámot kell kibocsátania, ellenkező esetben a szabályozó nem működhet megfelelően.

Előlap Modell: 7.5KVA~30KVA

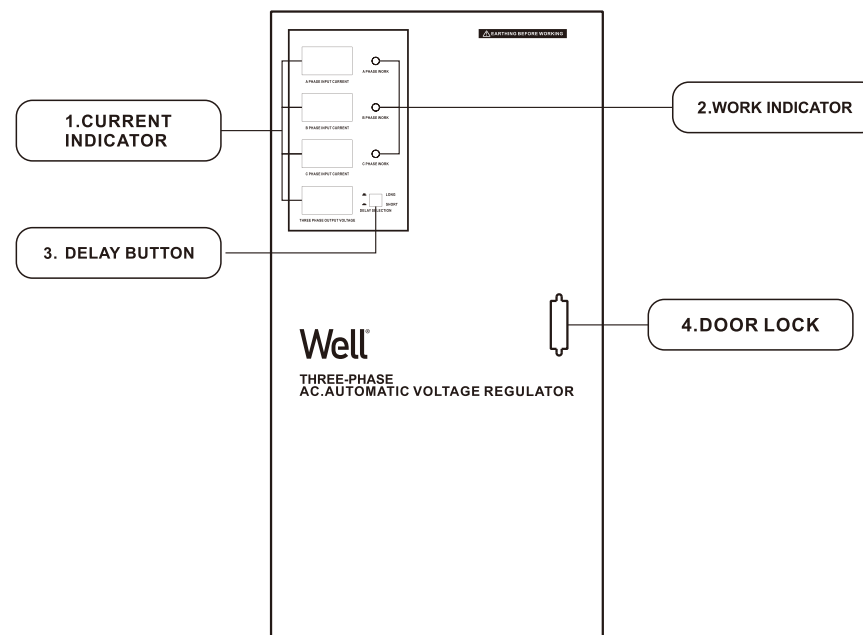

1. Áramjelző - A fázis, B fázis és C fázis bemenő áramát mutatja
2. Munkaindikátor - A fázis, B fázis és C fázis munkaállapotát mutatja
3. Késleltetés gomb - megnyomásával kiválaszthatja a 120~240s hosszú késleltetést és a 3~5s rövid késleltetést
4. Ajtózárat nyomja meg a kilincs kibontásához
5. A hálózati feszültség kiválasztás kioldása az AB, BC és AC hálózati feszültség kijelzésére

Előlap Modell: 40KVA~100KVA

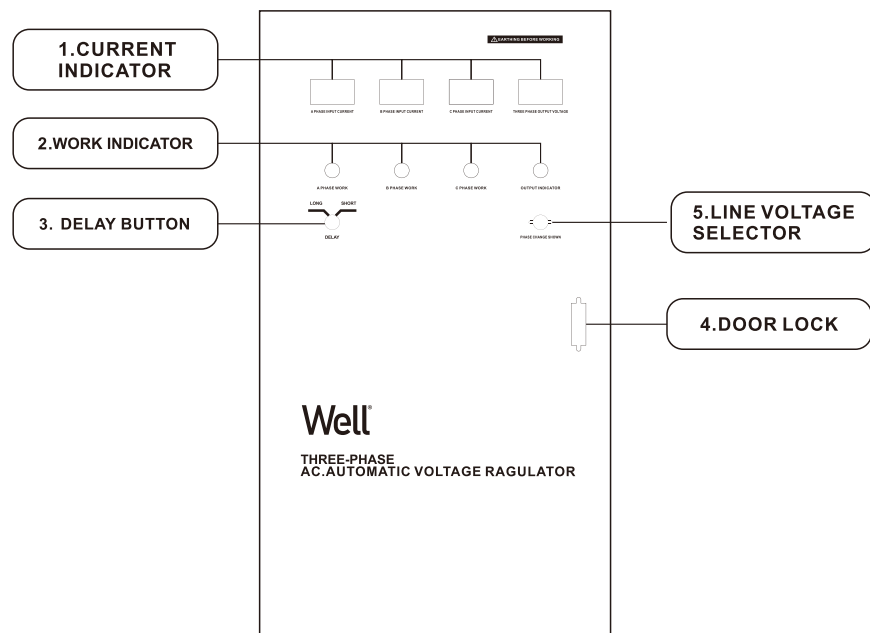


Technikai paraméterek


MODELL		DFC 7.5KVA	DFC 10KVA	DFC 15KVA	DFC 20KVA	DFC 30KVA	DFC 40KVA	DFC 60KVA	DFC 75KVA	DFC 100KVA
BEMENET	Fázis-feszültség	184-277V								
	Lineáris feszültség	320-480V 3/N~								
KIMENET	Fázis-feszültség	230V								
	Lineáris feszültség	400V 3/N~								
	pontosság	±3%								
	Áram	7.5KVA	10KVA	15KVA	20KVA	30KVA	40KVA	60KVA	75KVA	100KVA
KIJELZŐ	Digitális mérő	Fázisáram és vonalfeszültség								
Frekvencia		50/60Hz								
Késleltetés		3~5s/120~240s								
Magas védelmű kimeneti feszültség	Fázis-feszültség	256.9+/-7V								
	Lineáris feszültség	445+/-7V								
Alacsony védelmű kimeneti feszültség	Fázis-feszültség	192.8+/-7V								
	Lineáris feszültség	334+/-7V								
Rövidzárlat		IGEN								
Bypass		IGEN								
Hűtés		Levegőhűtés kényszerített levegőáramlással								

* a specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhat.


Huzalok összekötése a 7.5KVA~30KVA modellek esetén




Huzalok összekötése a 40KVA~100KVA modellek esetén



Kapacitás diagram betöltése

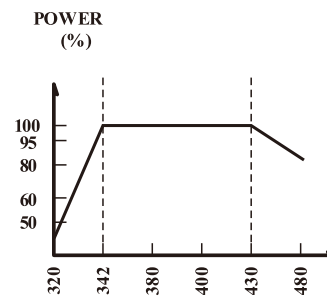

Modell: 7.5KVA~30KVA

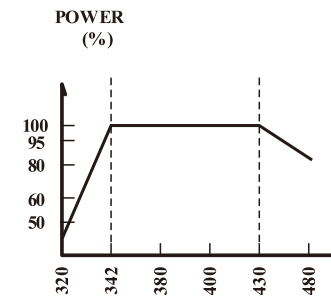

Modell: 40KVA~100KVA

Vigyázat:

- Kerülje a túlterhelést
Ne használja a feszültségszabályozót a maximális kimeneti teljesítményén túl.
- Ha bármilyen beépített motoros kompresszorral ellátott készülékhez van csatlakoztatva, a bekapcsolási teljesítmény (átmeneti teljesítmény) általában a készülék névleges teljesítményének többszöröse. Győződjön meg róla, hogy az összes csatlakoztatott készülék teljes indítási teljesítménye nem haladja meg a szabályozó felsorolt maximális kimeneti teljesítményét.
- Győződjön meg róla, hogy a szabályozó ugyanolyan kimeneti feszültséggel és frekvenciával rendelkezik, mint a csatlakoztatott készülék.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos forrás feszültsége a szabályozó bemeneti feszültségének a megadott tartományában van-e
- A szabályozót mindig olyan környezetben kell elhelyezni, amely:
 - Jól szellőzik.
 - Nincs közvetlen napfény vagy hőforrás közelében.
 - Gyermekektől el van zárva.
 - Víztől, nedvességtől olajtól vagy zsírtól távol.
 - Távol legyen minden gyúlékony anyagtól.
 - Biztos helyen van, és nem esik le.

Jelen feszültségszabályozót szigorú szabványok és minőségellenőrzési rendszer alapján tervezték és készítették el, általános használatra, azonban a célnak nem megfelelő használat veszélyes lehet emberi vagy más élőlény életére nézve, ideértve, de nem kizárólagosan, a következő eseteket, kérjük, keresse fel cégünket.

Közlekedési rendszerben alkalmazzák;

Orvosi célra használják;

Nukleáris, vagy energiarendszerben használják;

Repülésben és az űrkutatásban használják;

Mindenfajta biztonsági berendezésre használják;

A használt elektromos és elektronikus készülékek speciális hulladék kategóriába tartoznak, begyűjtésük, tárolásuk és újrafeldolgozásuk fontos, ezáltal elkerülhetjük az üvegház hatást okozó gázok vagy nehézfémek által okozott környezeti szennyeződést, melyek ártalmasak az emberi egészségre és testi épségre. Ez okból kifolyalag kérjük a használt elektromos és elektronikus készülékeket, berendezéseket leadni az erre a célra létrehozott speciális hulladék gyűjtő központokba, ezáltal hozzájárulván a helyes újrahasznosítási folyamathoz, oltalmazván környezetünket és erőforrásainkat. Ne feledje! Minden egyes elektromos és elektronikus készülék amely a hulladék gyűjtőbe, a földre vagy a víz partjára kerül szennyezi a környezetet! Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése a mellékelt ábra szerint.

